

試験報告書

株式会社 ユー・イー・エス
品質管理室
担当：杉本 渉
TEL:0739-47-6470

【検体】

SDGs ペレット炭 SDG-5

試験者




【試験項目】

液中のアンモニア・塩素除去性能試験

【試験概要】

濃度調整した各試験液 100mL に、試料を 10g 投入し、24 時間後の濃度を測定した。

【試験結果】

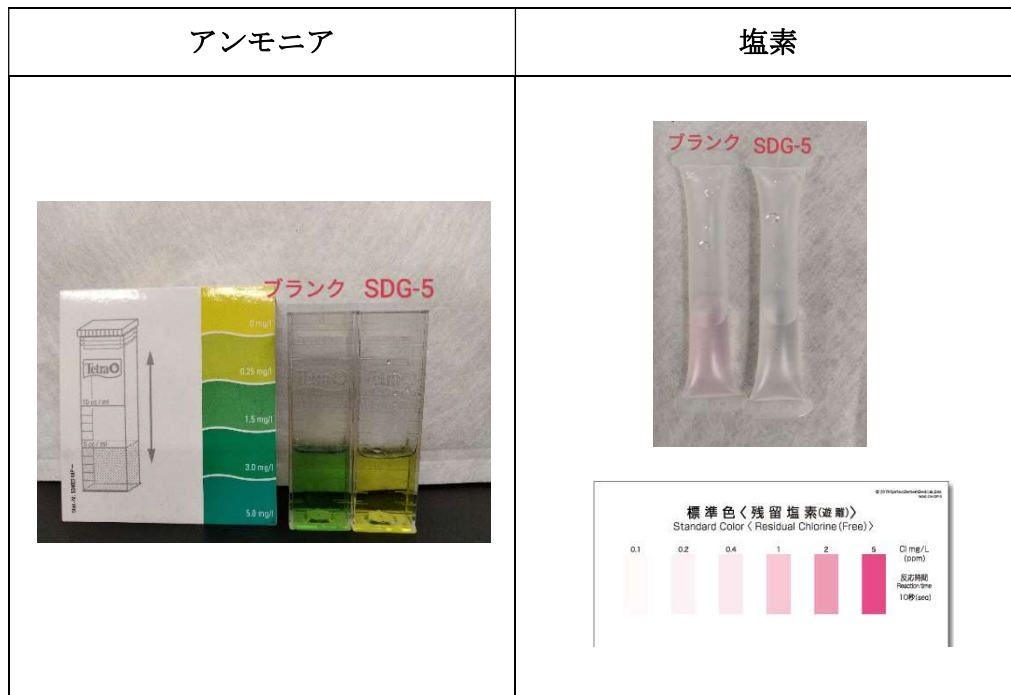

以上