

表-1 エチレンの試験結果

(単位 : ppm)

試料区分	経過時間		
	10 min	1 h	3 h
検体	12	2	<1
空試験	20	20	20

初期ガス濃度 : 約20 ppm

<1 : 定量下限(1 ppm)未満

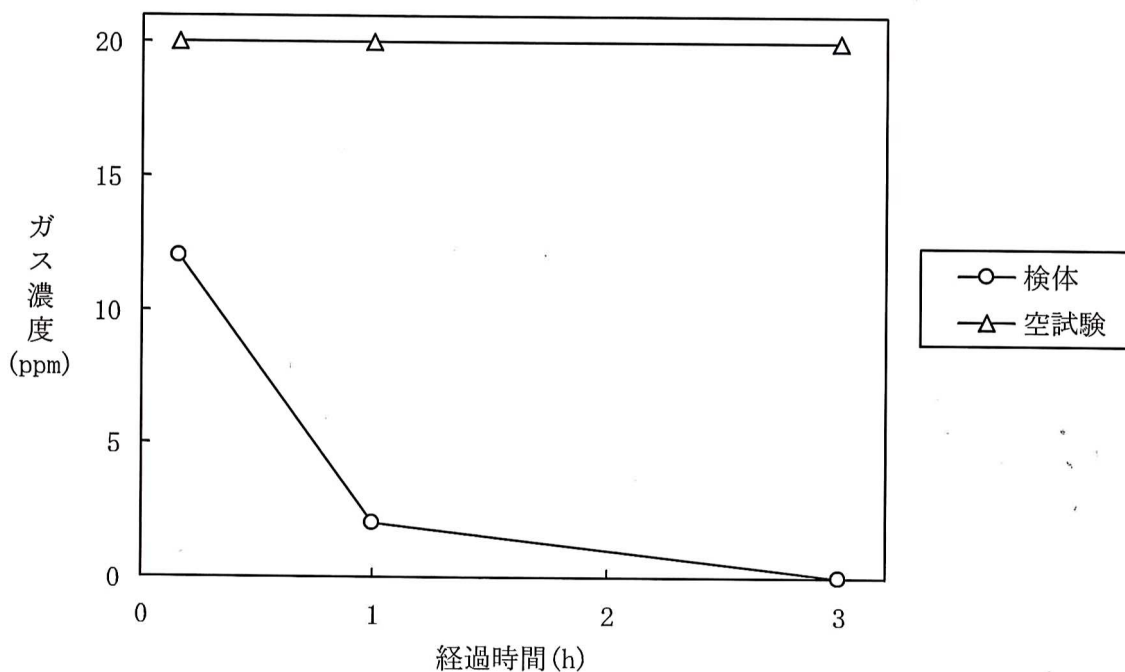


図-1 エチレンの試験結果